




高圧連系保護適用例

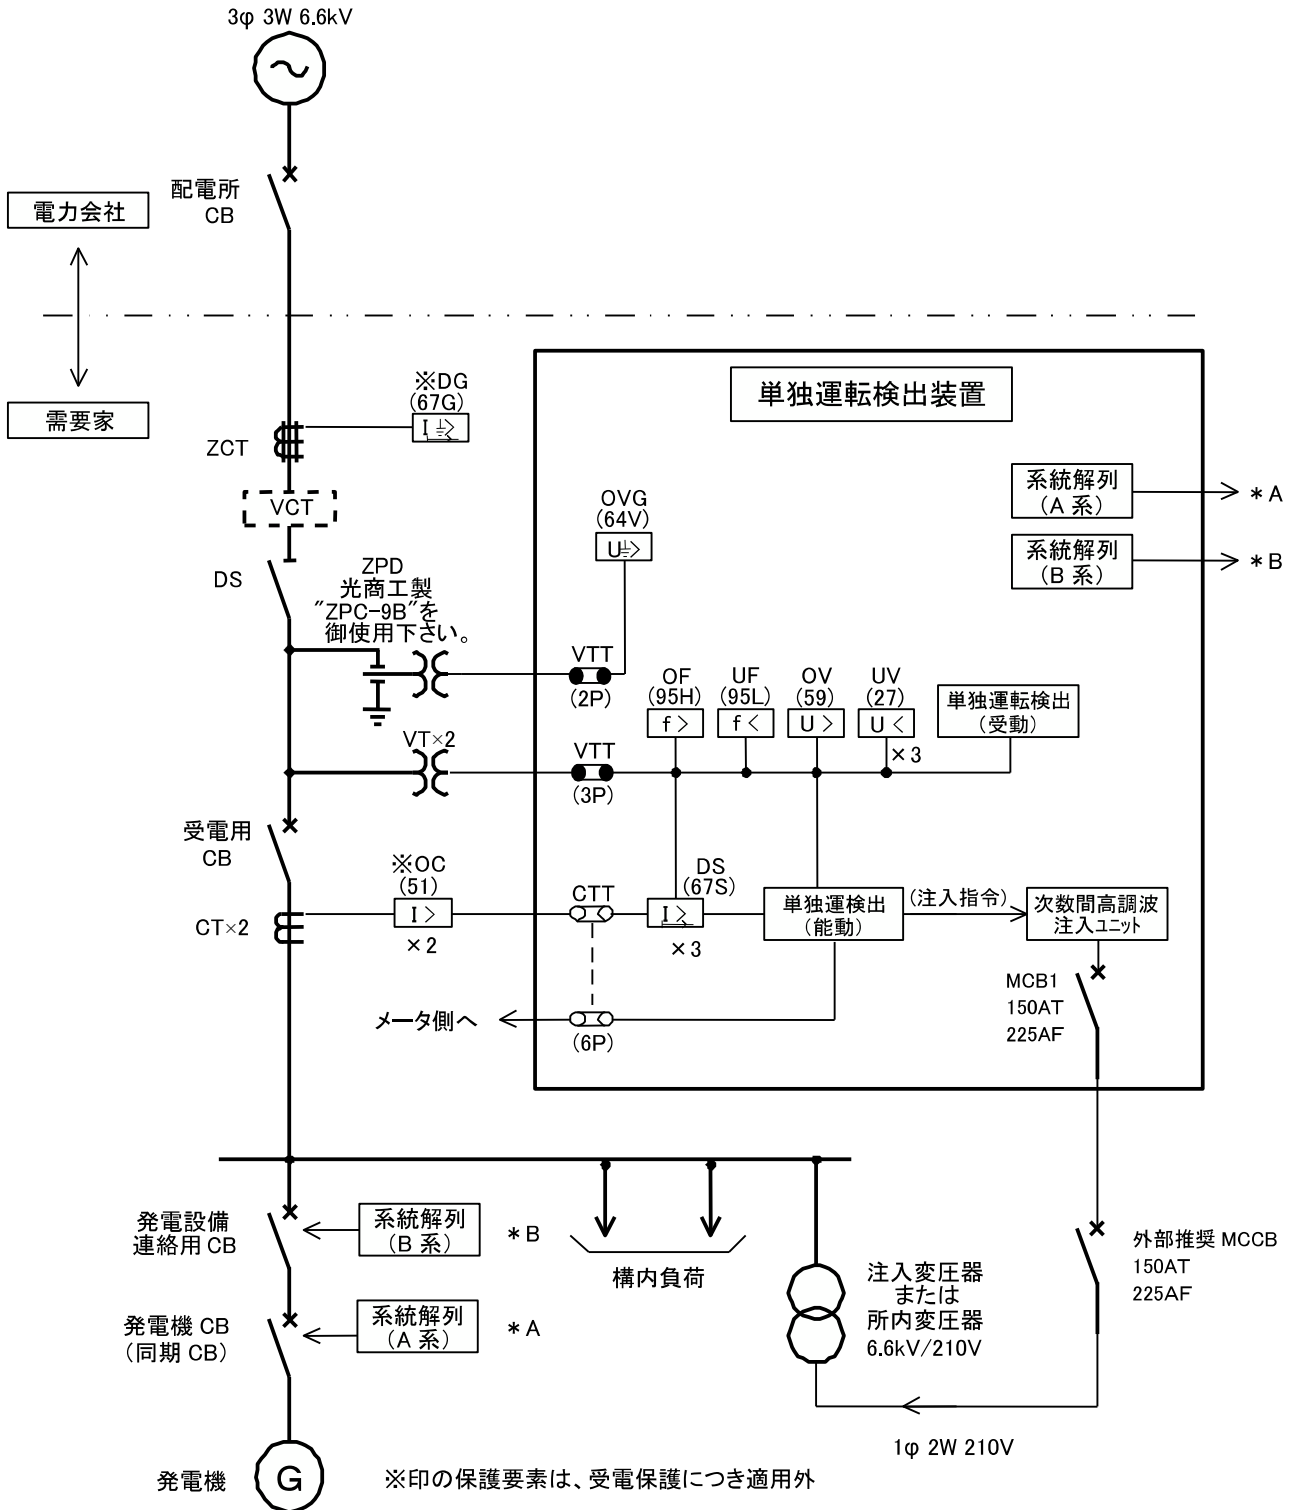

注) 注入変圧器は、原則として装置による解列点より系統側にご用意ください。

注) 次数間高調波注入回路は貴設備の1φ6600/210Vのトランスの2次回路より注入します。